



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT17-091777

2. 의뢰자

○ 업체명 : 렉실코리아(유)

○ 주소 : 경기도 안산시 단원구 목내동 신원로 355 (목내동)

3. 시험기간 : 2017년 08월 11일 ~ 2017년 08월 21일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)] FB3188 외 8건

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2016

확인	작성자 성명	이정은	이정은	기술책임자 성명	전수용	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2017년 08월 21일

한국건설생활환경시험연구원장





인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5129

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(5)

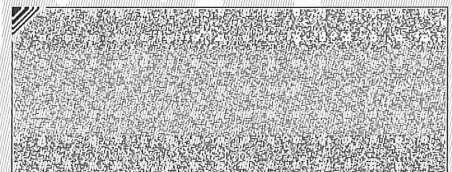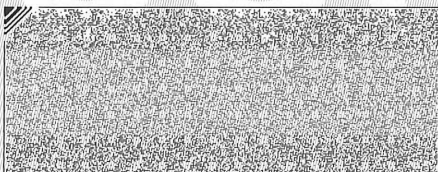

시험성적서

성적서번호 : CT17-091777

7. 시험결과

1) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)] FB3188

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.6	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

2) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)] FB3180

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.6	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

3) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)] FB2555-OGAK122AA

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	7.1	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

4) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)] FB3189

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	6.9	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

5) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용)] FA2555-OGAK121AA

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.0	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

6) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용)] FA3129

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.1	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

7) [대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용)] FL3144

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.1	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

8) [벽불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(매립형, 세면용)] FA4705

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.4	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

9) [벽불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(매립형, 세면용)] FA4704

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.1	(23.4 ± 0.1) °C, (52 ± 1) % R.H.

--- 이 하 여 백 ---

